V Praze 21. 11. 2024

Vážená paní Chmelová,

děkuji za odpověď, bohužel však nikoli na všechny mé otázky. Vážím si Vaší ochoty, nicméně žádám Vás tímto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o zodpovězení zbývajících otázek:

1) při posledním šetření bylo konstatováno neoprávněné odstranění omezovače hlasitosti a provozovatelem přislíbeno jeho opětovné nainstalování. Bylo stav napraven, tj. bylo zařízení skutečně opět nainstalováno? Pokud ano, nelze jej snadno přemostit či změnit jeho nastavení? Občasná hlučnost (bez ohledu na zavření/otevření dveří provozovny), která přišla s novým provozovatelem po demontáži omezovače, se totiž nijak nezměnila.

2) připomínám, že provozovna nedodržuje ani rámcově schválenou provozní dobu do 24:00. Takové konání je zcela v souladu se všemi platnými zákony a předpisy a nelze její dodržování nějakým způsobem požadovat?

Jestliže tyto otázky nemůžete zodpovědět Vy, žádám Vás o sdělení na koho se obrátit.

Mnohokrát Vám děkuji a srdečně zdravím

[redacted]

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 21. 11 2024
Naše č. j.: HSHMP 60883/2024
Spis. Zn.: S-HSHMP 60883/2024
Vyřizuje: MUDr. Iva Chmelová
Tel.: 271 087 154
E-mail: iva.chmelova@hygpraha.cz
Územní pracoviště: Rybalkova 293/39, Praha 10
V Praze dne: 5. 12. 2024
Počet listů/příloh: 1/0

[redacted]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k hluku z provozovny "Bar", Krymská 294/21, Praha 10

Vážený pane[redacted]

dne 22. 11. 2024 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP") Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně žádáte o zodpovězení otázek:

1) *Při posledním šetření bylo konstatováno neoprávněné odstranění omezovače hlasitosti a provozovatelem přislíbeno jeho opětovné nainstalování. Bylo stav napraven, tj. bylo zařízení skutečně opět nainstalováno? Pokud ano, nelze jej snadno přemostit či změnit jeho nastavení? Občasná hlučnost (bez ohledu na zavření/otevření dveří provozovny), která přišla s novým provozovatelem po demontáži omezovače, se totiž nijak nezměnila.*

2) *Připomínám, že provozovna nedodržuje ani rámcově schválenou provozní dobu do 24:00. Takové konání je zcela v souladu se všemi platnými zákony a předpisy a nelze její dodržování nějakým způsobem požadovat?*

K výše uvedenému sděluje HSHMP následující.


Ad 1) Byl instalován limitér s omezením zvuku zařízení na reprodukovanou hudbu na 53 dB (viz příloha č. 1 a 2). Instalované zařízení lze demontovat nebo změnit jeho nastavení. Obsluhující personál byl dále poučen o nutnosti dohledu nad zavíráním dveří provozovny.


Ad 2) Kontrola dodržování provozní doby není v kompetenci HSHMP. Provozní dobu by bylo možno omezit např. pouze na denní dobu (6:00- 22:00 hod.) při průkazu, že jsou porušeny hygienické limity hluku v chráněném vnitřním nebo venkovním prostoru stavby. Jak již bylo objasněno v reakci na Váš podnět, HSHMP takovým průkazem nedisponuje a prověření plnění hygienických limitů hluku na základě Vašeho požadavku je s ohledem na vzdálenost Vašeho bytu a provozovny a další okolnosti velmi těžko realizovatelné.

S pozdravem

Ing. Eva Moravcová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem"

Přílohy
1) limitér zvuku
2) zapojení limitéru

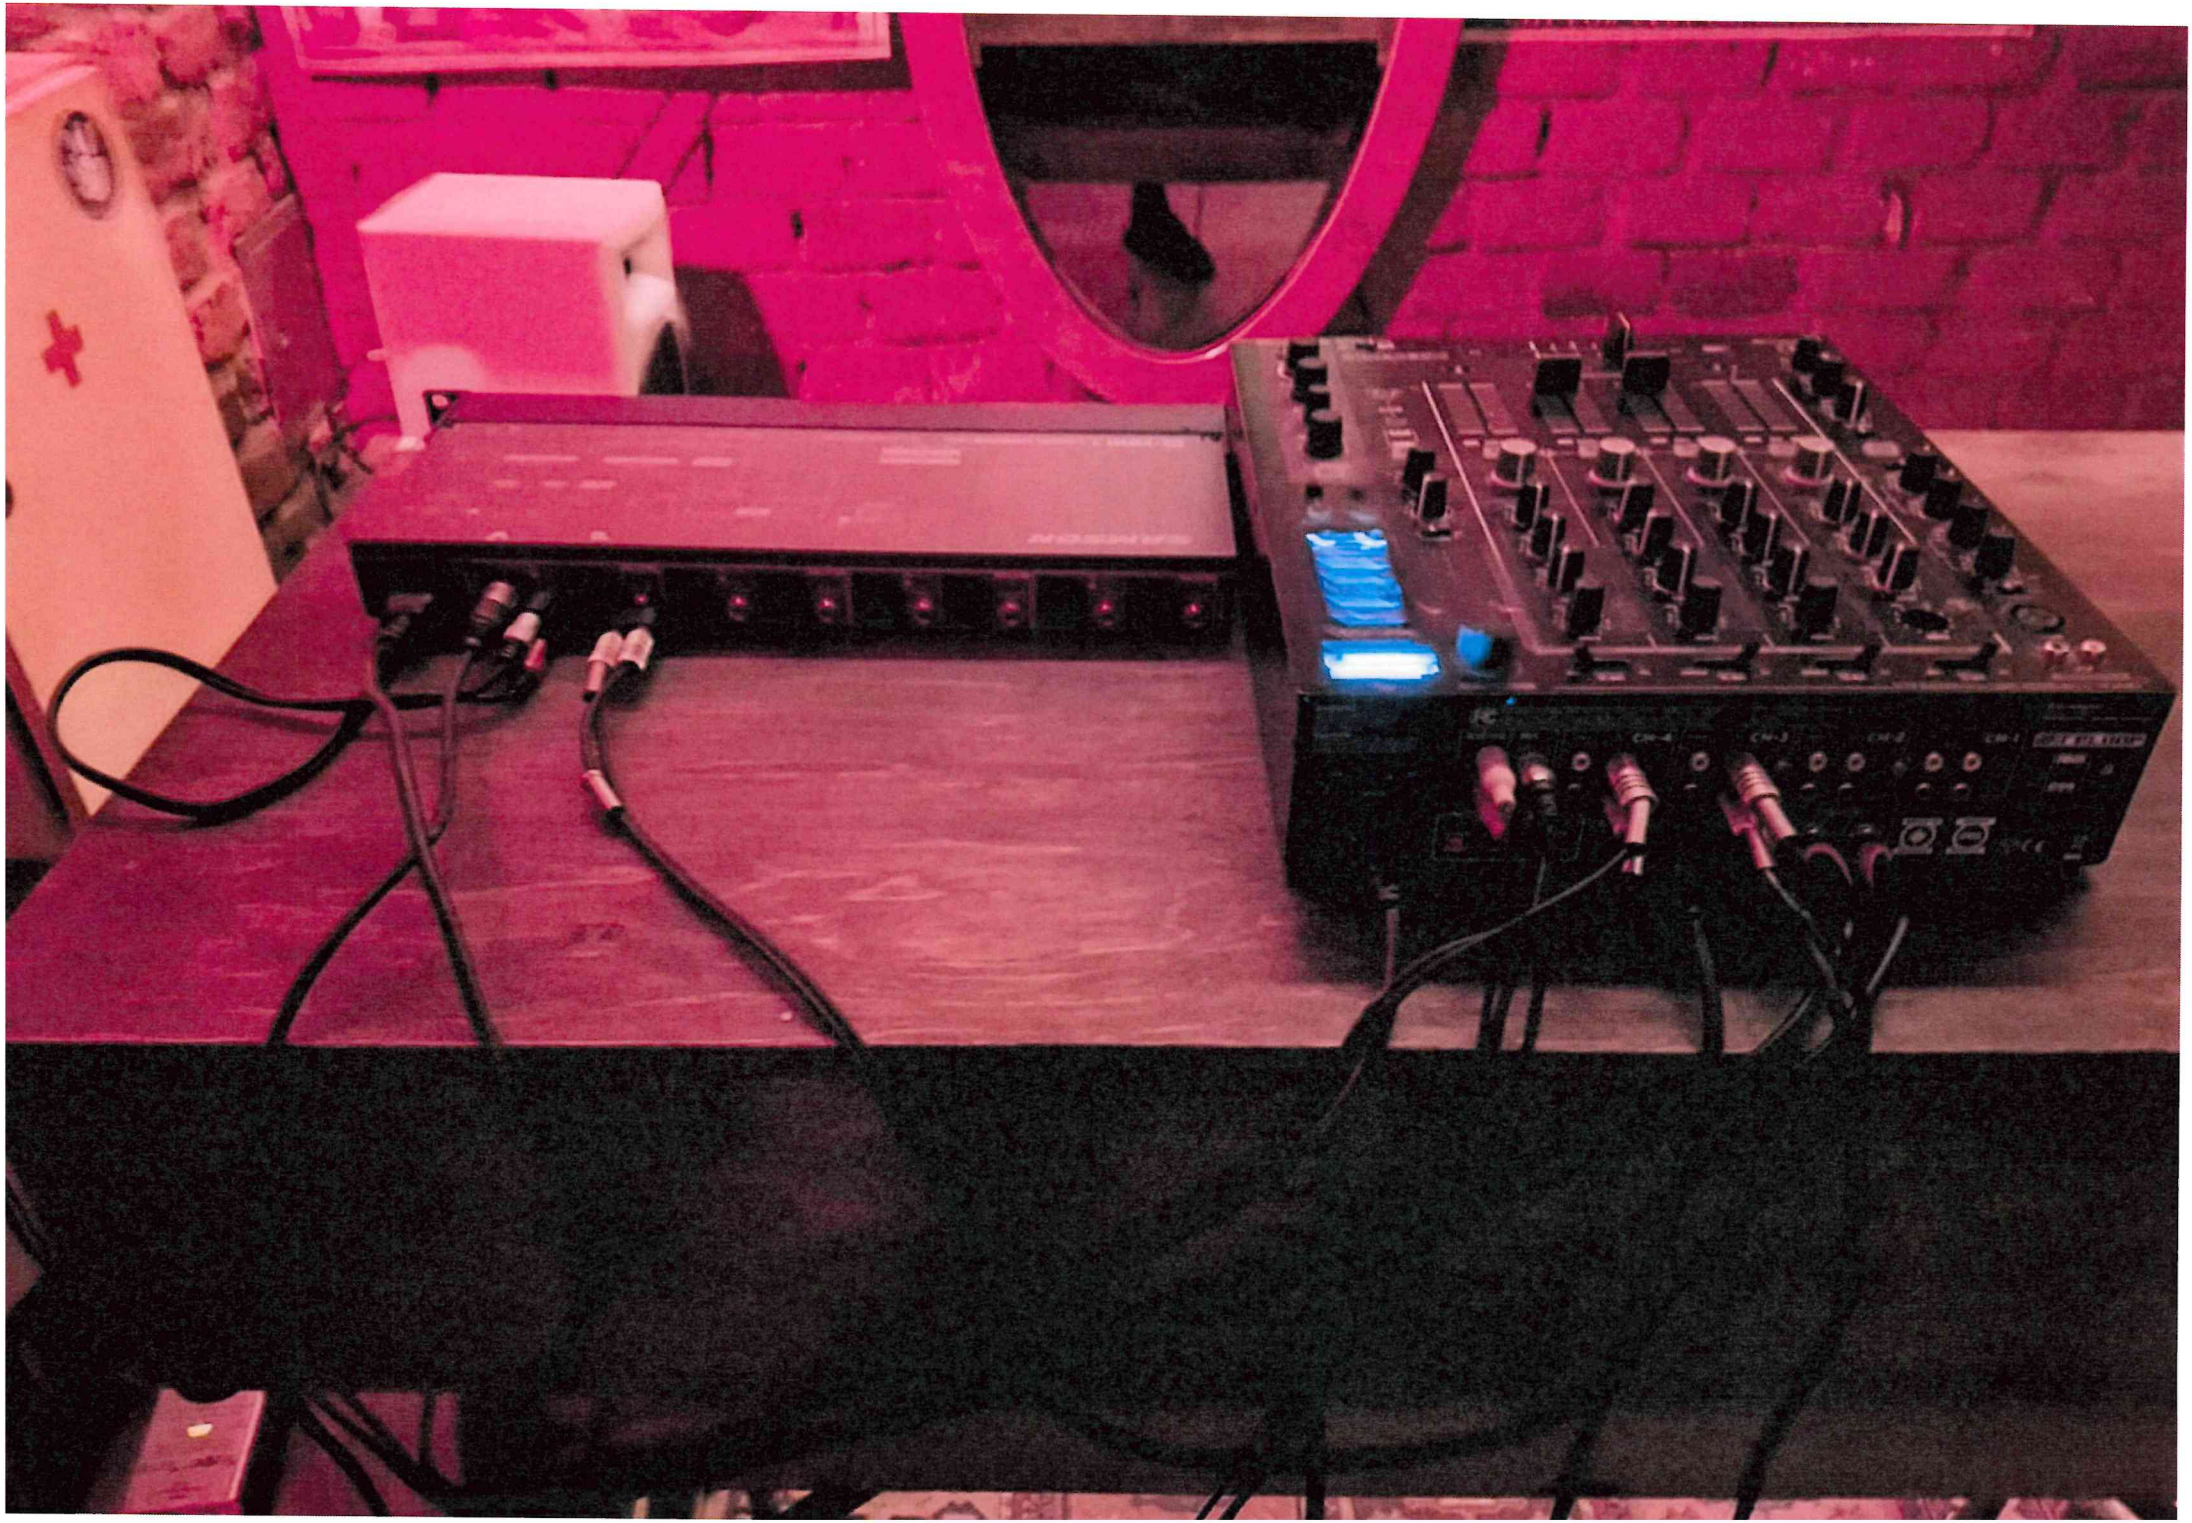

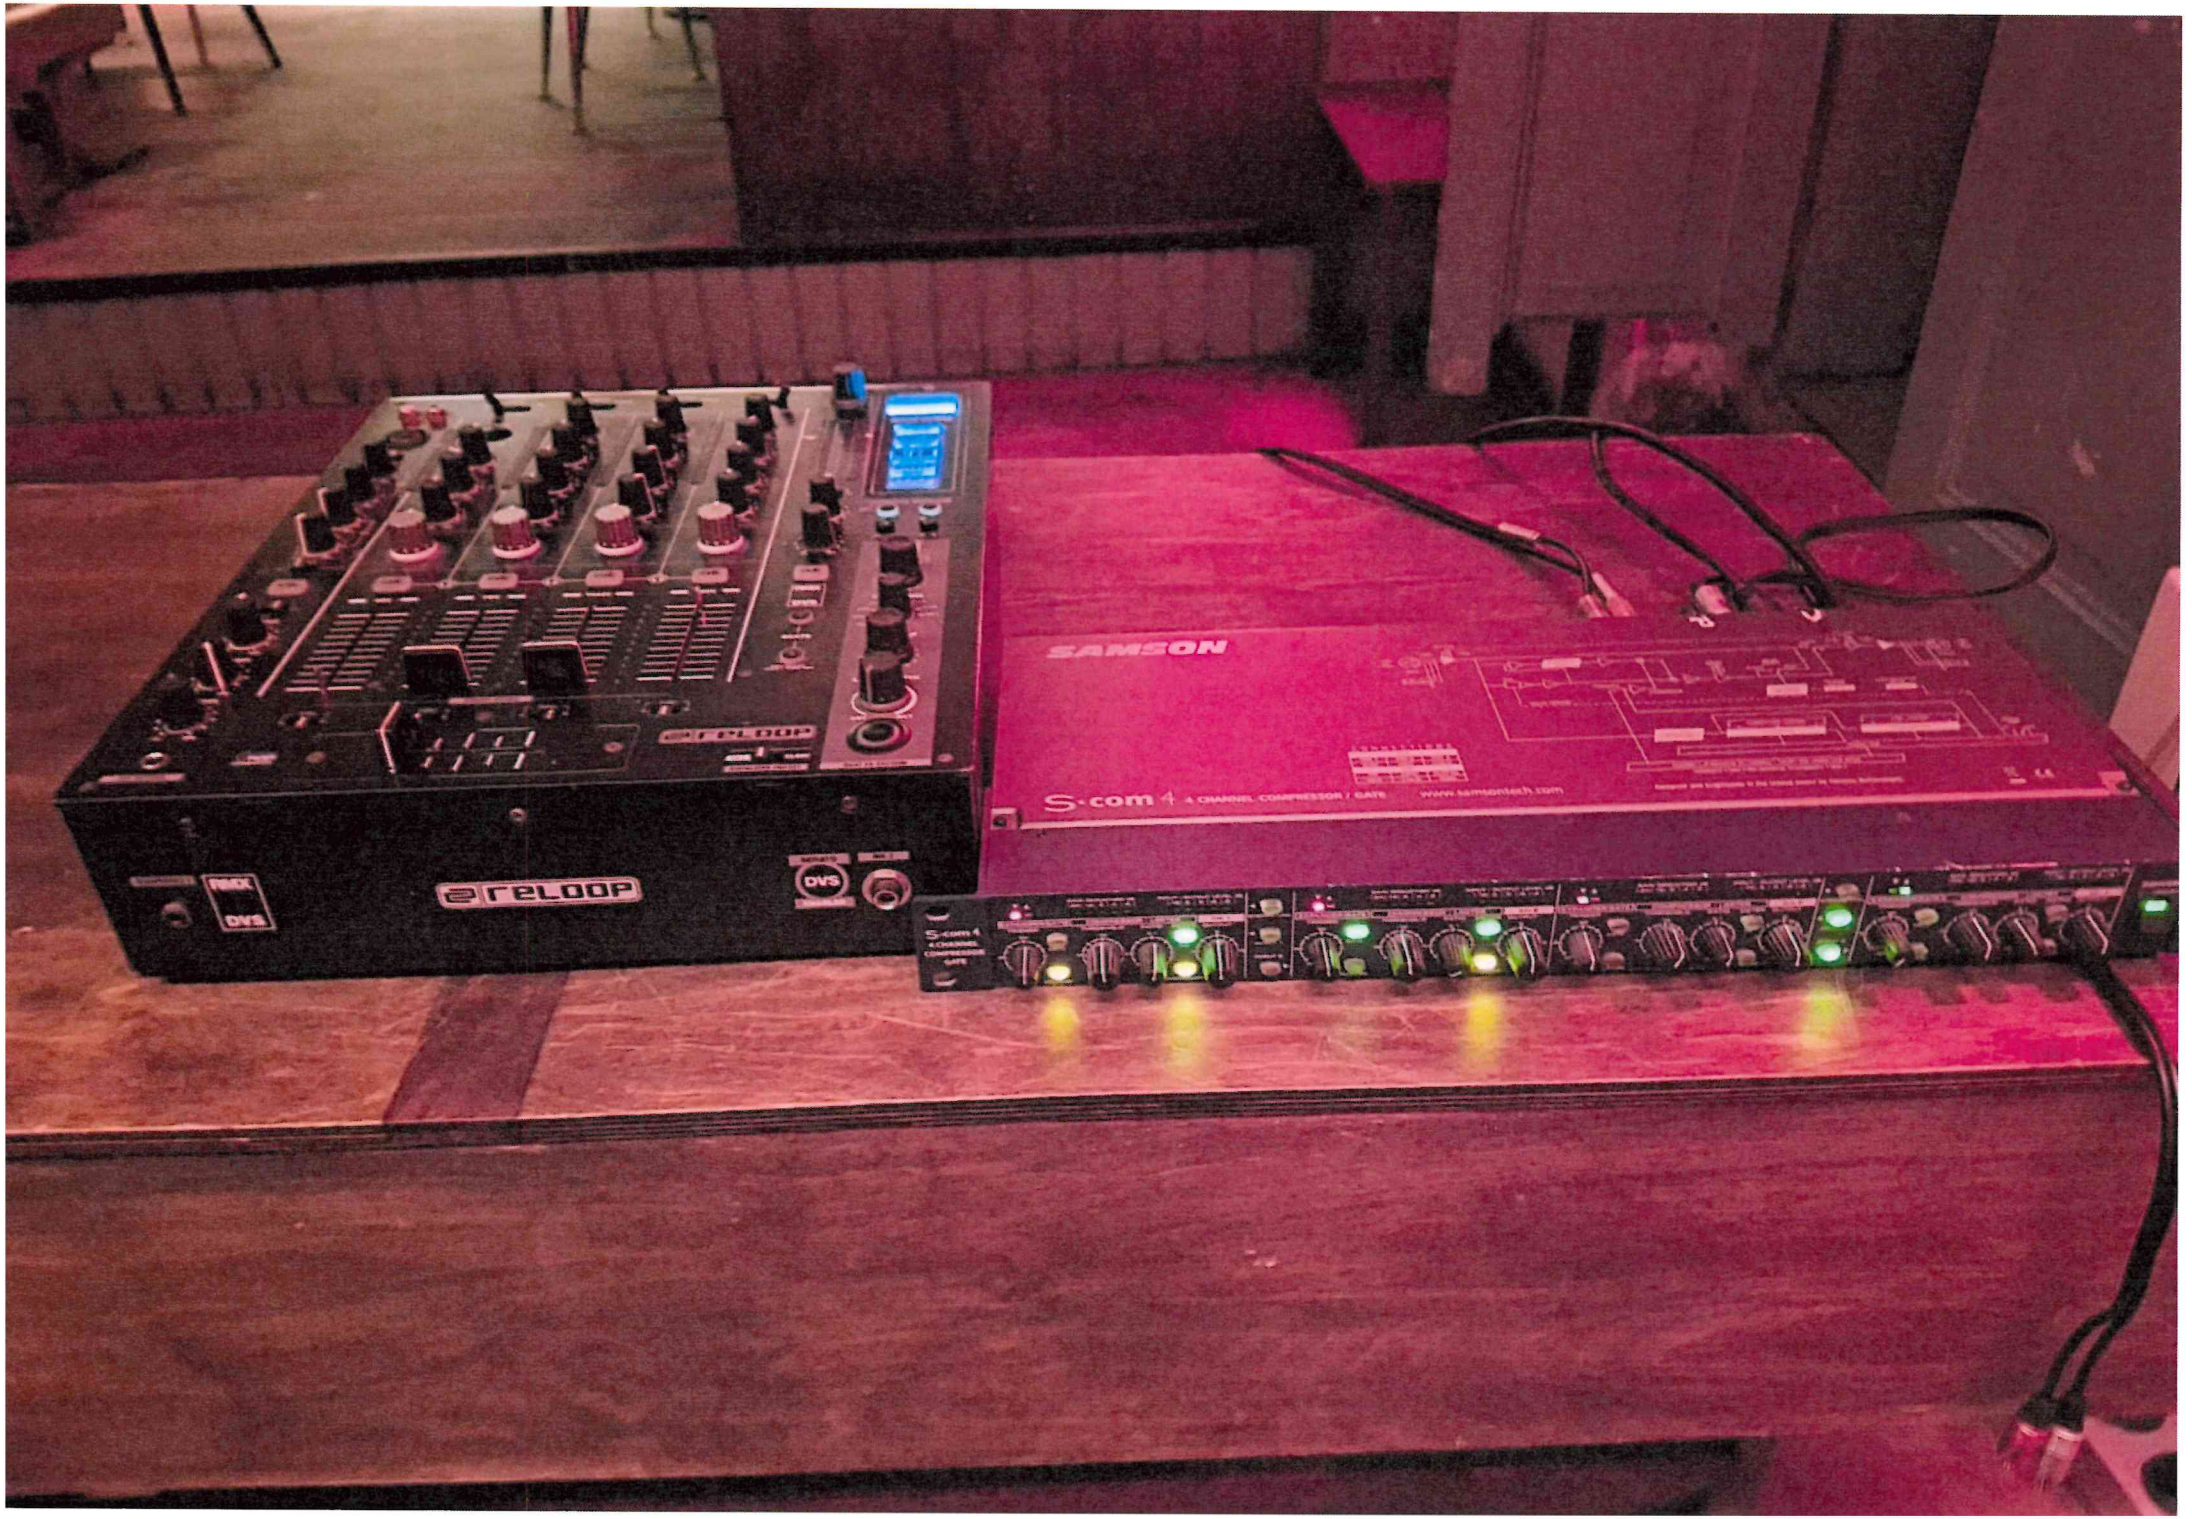
SAMSON
S·com 1
reloop
DVS